



# FAL - Fabryka Armatur Sp. z O.O.

ul. Koniecpolska 38, 04-267 Warszawa

Zakład produkcyjny: ul. Jedności Narodowej 9, 74-240 Lipiany

tel. centr.: (0048) (091) 564 11 59; tel. / fax: (0048) (091) 564 13 79 e-mail: fal@fal.pl, http://www.fal.pl

**FIG 917, 918**

PN16



**Pływakowy zawór  
odpowietrzający**

## ZASTOSOWANIE

Temperatura	Ciśnienie MPa
373K (100°C)	1,6

- media nieagresywne
- owiercenie DIN 2501

**FIG 917**



**Deaerating float valve**

## APPLICATION

Temperature	Pressure MPa
373K (100°C)	1,6

- for non-aggressive media
- flange drilled according to DIN 2501

**FIG 918**



**ISO 9001:2000**



**Schwimmerentlungsventil**

## VERWENDUNGSBEREICH

Temperatur	Druck MPa
373K (100°C)	1,6

- für nichtaggressive Medien
- flanschbohrung nach DIN 2501



**Purgeur à flotteur**



## CONDITION DE SERVICE

Température	Pression MPa
373K (100°C)	1,6

- pour les agents non-agressifs
- brides percées conformément à DIN 2501

**:: Materialy :: :: Materials :: :: Werkstoffe :: :: Matières ::**

1	Kadłub górny / Body / Gehäuse / Corps	EN-GJL-250 (EN 1561:1997)
2	Kadłub dolny / Bonnet / Deckel / Couverture	
3	Pływak / Float / Schwimmer / Flotteur	X5CrNi18-10 (EN 10088:1995)
4	Korek / Plug / Korken / Bouchen	mieszanka gumowa / rubber mixture / Gummimischung
- zawór służy do odpowietrzania rurociągów wodnych - montuje się je w najwyższych punktach rurociągu		
- for deaeration of watermans - air valve FIG 919 should be installed in the highest point of pipeline		
- Schwimmerentlungsventil werden zur Enflüftung von Wasserleitungen bestimmt - Einbau am höchsten Punkt der Leitung		
- pour désaération de réservoirs d'eau et tuyauteries - doivent être installés aux points les plus hauts sur les tuyauteries		

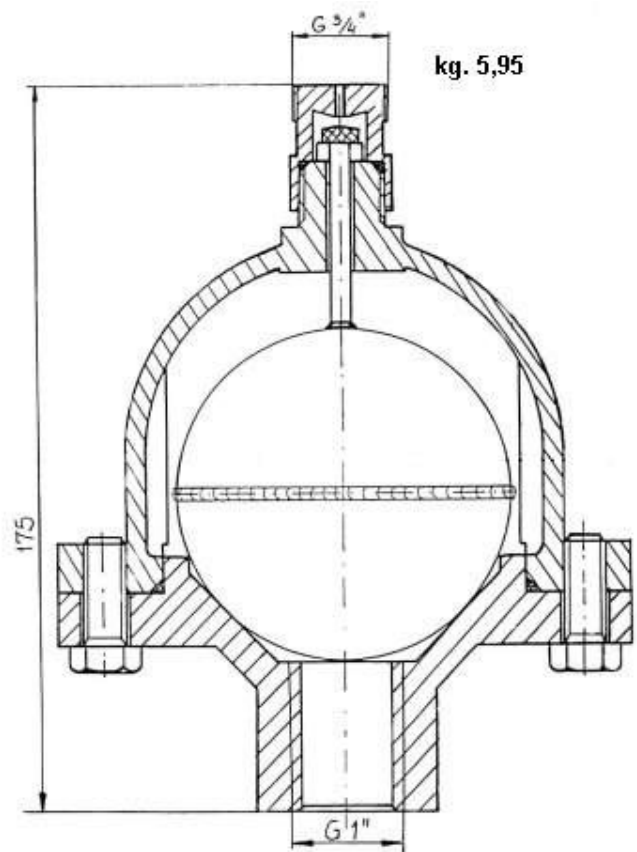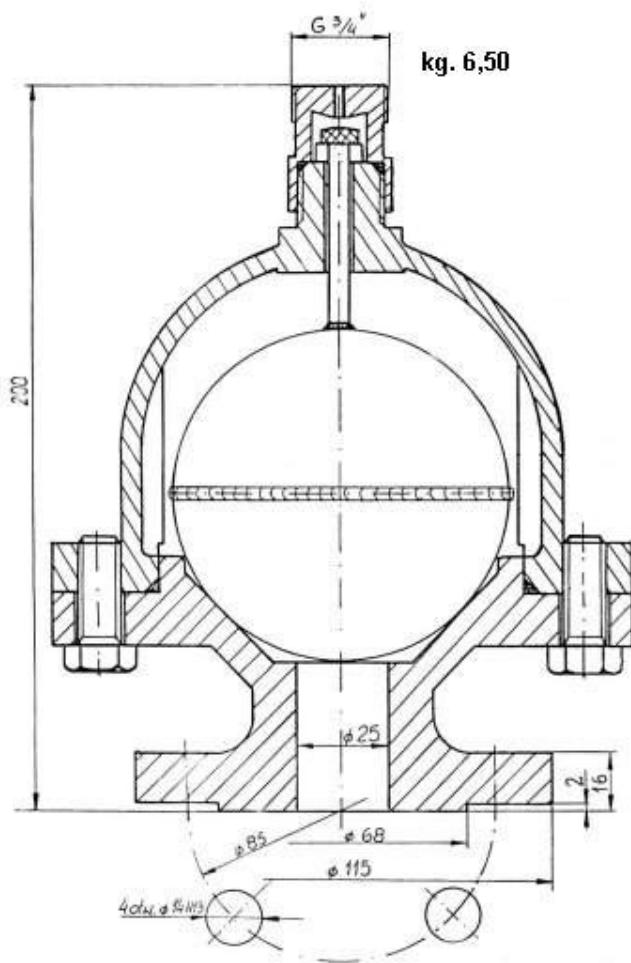

Wydajność odpowietrzająca dyszy 1,6 m<sup>3</sup>/h przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,1 MPa